


«Утверждаю»
 Первый зам. генерального директора
 ОАО «Чакан ГЭС»
 Абдыкадыров М.Ж.
 « » 2023г.

Техническое задание для преобразователя измерительного типа E858/1 или его аналог

Технические требования

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Предлагаемое производителем/поста- щиком значение
1	Тип прибора	измерительный преобразователь	E858/1
2	Измеряемая величина	частота эл. тока	
3	Диапазон измерения частоты электрического тока, Гц	45-55	
4	Входное напряжение электрического тока, В	100	
5	Питание прибора	от цепей измерения	
6	Гальваническая развязка цепей входа и выхода	есть	
7	Предел допускаемой основной приведенной погрешности	0.05	
8	Выходной сигнал	0мА-5мА	
9	Сопротивление нагрузки при выходном сигнале 0мА-5мА	0 кОм-3 кОм	
10	температура окружающей среды	от -30°C до +50°C	
11	Относительная влажность	95% при +35°C	
12	Габариты, мм	125x110x125мм	

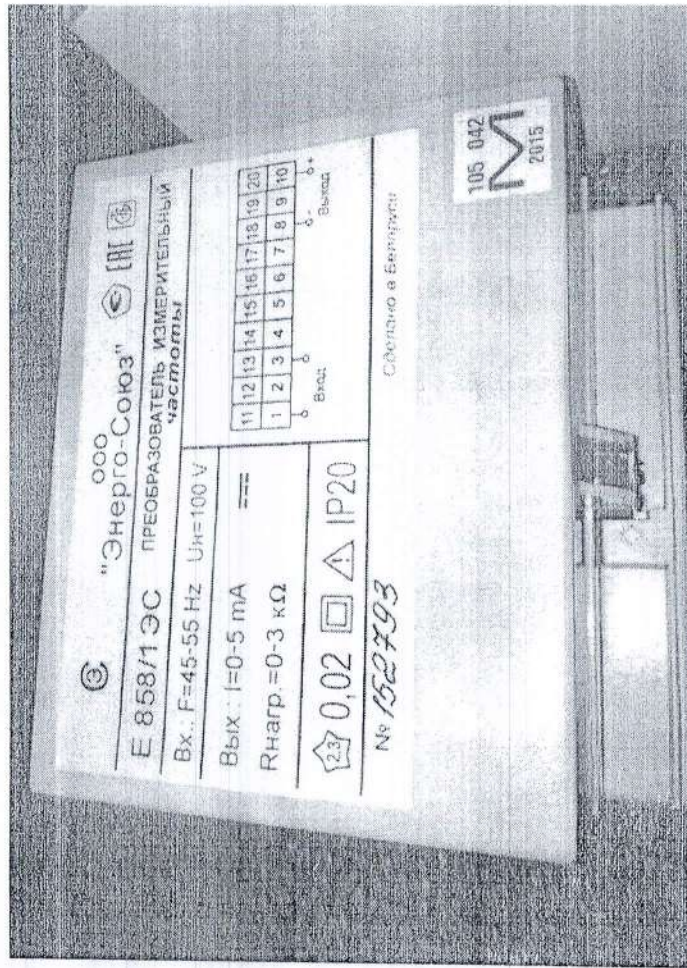

Согласовано: Начальник ПТО Бокоев И.Б.
 Начальник КМГЭС Бараканов Т.Н.
 Составили: Главный инженер БГЭС Жеєналіев Ж.Т.
 Инженер РЗА БГЭС Прокопенко С.С.